


การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย การตัดและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมัน
ออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมัน ภายในสำนักงานต่างประเทศ
(น้ำเสียจากกิจกรรมประจำวัน ชั้น ๔)

เจ้าหน้าที่สำนักงานต่างประเทศเป็นผู้ดูแลระบบการบำบัดน้ำเสีย ชั้น ๔ บริเวณห้องครัว
(ล้างจาน) ตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน โดยได้ดำเนินการ
ตรวจสอบเป็นประจำสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง

โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. นางสาวกรนิภา สุรพิพิธ
๒. นางสาวกัญญาพร รอดพิทักษ์
๓. นางสาวรุจิรา นาพิมพ์

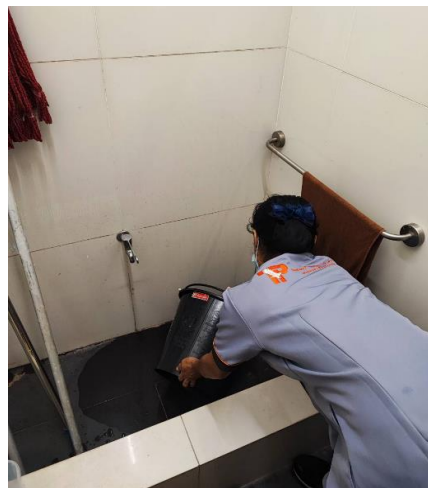

ห้องครัว (ล้างจาน) ชั้น ๔ จำนวน ๑ จุด

การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย การตัดและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมัน
ออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมัน ภายในสำนักงานต่างประเทศ
(น้ำเสียจากกิจกรรมประจำวัน ชั้น ๔)
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖




การตัดไขมันและการดูแลถังดักไขมัน

๑. ตักไขมันและน้ำออกจากถังดักไขมัน พร้อมทั้งทำความสะอาดถังดักไขมันให้เรียบร้อยทุกครั้ง
๒. นำคราบไขมันไปทิ้งที่ถังขยะใส่เศษอาหาร ณ จุดพักขยะของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น B1
๓. นำน้ำจากถังดักไขมันไปทิ้งที่ห้องซักล้าง อาคารรัฐสภาชั้น ๔ (ฝั่ง สว.)
๔. ตรวจสอบสภาพถังดักไขมันให้อยู่ในสภาพปกติอยู่เสมอ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจเช็คโดยคณะกรรมการหมวด ๔ การจัดการของเสีย หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทราบทันที

คณะกรรมการหมวด ๔ การจัดการของเสียสำนักงานต่างประเทศ


การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย การตัดและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมัน
ออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมัน ภายในสำนักงานต่างประเทศ
(น้ำเสียจากกิจกรรมประจำวัน ชั้น ๔)
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

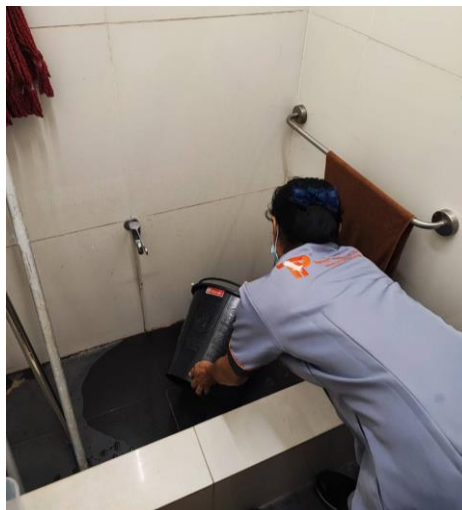

การตัดไขมันและการดูแลถังดักไขมัน

๑. ตักไขมันและน้ำออกจากถังดักไขมัน พร้อมทั้งทำความสะอาดถังดักไขมันให้เรียบร้อยทุกครั้ง
๒. นำคราบไขมันไปทิ้งที่ถังขยะใส่เศษอาหาร ณ จุดพักขยะของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น B1
๓. นำน้ำจากถังดักไขมันไปทิ้งที่ห้องซักล้าง อาคารรัฐสภาชั้น ๔ (ฝั่ง สว.)
๔. ตรวจสอบสภาพถังดักไขมันให้อยู่ในสภาพปกติอยู่เสมอ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจเช็คโดยคณะทำงานหมวด ๔ การจัดการของเสีย หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทราบทันที

การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย การตัดและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมัน
ออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมัน ภายในสำนักงานต่างประเทศ
(น้ำเสียจากกิจกรรมประจำวัน ชั้น ๔)
เดือนเมษายน ๒๕๖๖

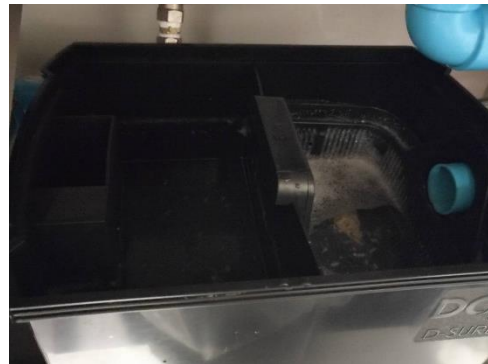

การตัดไขมันและการดูแลถังดักไขมัน

๑. ตักไขมันและน้ำออกจากถังดักไขมัน พร้อมทั้งทำความสะอาดถังดักไขมันให้เรียบร้อยทุกครั้ง
๒. นำคราบไขมันไปทิ้งที่ถังขยะใส่เศษอาหาร ณ จุดพักขยะของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น B1
๓. นำน้ำจากถังดักไขมันไปทิ้งที่ห้องซักล้าง อาคารรัฐสภาชั้น ๔ (ฝั่ง สว.)
๔. ตรวจสอบสภาพถังดักไขมันให้อยู่ในสภาพปกติอยู่เสมอ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจเช็คโดยคณะทำงานหมวด ๔ การจัดการของเสีย หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทราบทันที

คณะทำงานหมวด ๔ การจัดการของเสียสำนักงานต่างประเทศ

เดือนมิถุนายน

บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ห้องครัวสำนักงานต่างประเทศ ชั้น 4

✓ ปกติ/ดำเนินการ X ผิดปกติ

ปี	สัปดาห์	วันที่	การ ตัก น้ำมัน	การตัก เศษ อาหาร	ท่อน้ำ ลวด สภาพดี	อื่นๆ	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข	วันที่ กำหนด เสร็จ
ปี 2566	1	6/6/66	✓	✓	✓		ชกิม		
		8/6/66	✓	✓	✓		ชกิม		
	2	12/6/66	✓	✓	✓		ชกิม		
		14/6/66	✓	✓	✓		ชกิม		
		16/6/66	✓	✓	✓		ชกิม		
	3	18/6/66	✓	✓	✓		ชกิม		
		21/6/66	✓	✓	✓		ชกิม		
		23/6/66	✓	✓	✓		ชกิม		
	4	26/6/66	✓	✓	✓		ชกิม		
		28/6/66	✓	✓	✓		ชกิม		
		30/6/66	✓	✓	✓		ชกิม		

เดือนพฤษภาคม 2566 บันทึกการตักคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ห้องครัวสำนักงานการต่างประเทศ ชั้น 4

✓ ปกติ/ดำเนินการ X ผิดปกติ

ปี	สัปดาห์	วันที่	การ ตัก น้ำมัน	การตัก เศษ อาหาร	พื่อน้ำ ลด สภาพดี	อื่นๆ	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข	วันที่ กำหนด เสร็จ
พ.ค.	1	1/5/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		
		3/5/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		
		5/5/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		
	2	8/5/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		
		10/5/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		
		12/5/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		
	3	16/5/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		
		22/5/66	✓	✓	✓		(แม่บ้าน) ชวลิต		
		24/5/66	✓	✓	✓		ชวลิต (แม่บ้าน)		
	4	26/5/66	✓	✓	✓		(แม่ บ้าน) ชวลิต		
		29/5/66	✓	✓	✓		(แม่ บ้าน) ชวลิต		
		30/5/66	✓	✓	✓		(แม่ บ้าน) ชวลิต		
		31/5/66	✓	✓	✓		(แม่ บ้าน) ชวลิต		

เดือน เมษายน 2566

บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ห้องครัวสำนักงานการต่างประเทศ ชั้น 4

✓

ปกติ/ดำเนินการ

X

ผิดปกติ

ปี	สัปดาห์	วันที่	การ ตัก น้ำมัน	การตัก เศษ อาหาร	ท่อน้ำ ลอด สภาพดี	อื่นๆ	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข	วันที่ กำหนด เสร็จ
เม.ย.	1	3/4/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		
		5/4/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		
		7/4/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		
	2	10/4/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		
		12/4/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		
	3	17/4/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		
		19/4/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		
		21/4/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		
	4	24/4/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		
		26/4/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		
		28/4/66	✓	✓	✓		สุกัญญา (แม่บ้าน)		