



เลขที่การอนุมัติสภา  
เลขรับ.....เวลา.....  
วันที่..... พ.ศ. 2566  
..... พ.ศ. 2566  
.....เวลา.....น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๕๖๒

ที่ ..... วันที่ ..... พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดโครงการซักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเผยแพร่คลิปวิดีโอการซักซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา

ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการซักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและเสริมสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงทักษะในการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเป็นการดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งกำหนดให้มีการซักซ้อม/ทดสอบการอพยพหนีไฟของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้แก่บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ประกอบกับตามแผนปฏิบัติการดำเนินการขับเคลื่อนสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ตัวชี้วัดที่ ๕.๕ การเตรียมพร้อมสู่สภาวะฉุกเฉิน กำหนดให้จัดทำคลิปวิดีโอการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นั้น

ในการนี้ สำนักบริหารงานกลาง ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการจัดโครงการซักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมคลิปวิดีโอการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสาร และ QR code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

เห็นชอบ

(นางสาวนภภรณ์ ใจสัจจะ)

เลขาธิการวุฒิสภา

๘ พ.ค. 2566

(นางปณิตตา สท้านไตรภพ)

รองเลขาธิการวุฒิสภา

๘ พ.ค. ๖๖

เจ้าของเรื่อง : นายธนศานต์ รุติสาโร  
ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติการ

นายวิริยธศ สัจจัง

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรักษาความปลอดภัย



คลังประวัติโครงการชักชวนอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๖



## การซักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งอยู่ในอาคารรัฐสภา “สัปปายะสภาสถาน” ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน มีบุคคลสำคัญจำนวนมากเข้ามาปฏิบัติงาน เช่น สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ ผู้บริหาร ผู้ชี้แจง ฯลฯ โดยที่เหตุอัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน รวมไปถึงกระบวนการทำงานด้านนิติบัญญัติอาจต้องสะดุดหยุดชะงัก และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

เลขาธิการวุฒิสภาได้ให้ความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีความมุ่งหวังว่า “วุฒิสภา ต้องไม่เกิดอัคคีภัย พร้อมป้องกันและไม่ประมาท” ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อไว้เป็นแนวทางในการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ซึ่งมีรายละเอียดประกอบไปด้วยขั้นตอนการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่แผนระดับ ๑ (เมื่อพบเหตุ) แผนระดับ ๒ (ระงับเพลิงขั้นต้น) และแผนระดับ ๓ (เพลิงไหม้ขั้นรุนแรง) และหน้าที่ของบุคลากรตามโครงสร้างกองอำนาจการฉุกเฉินวุฒิสภา และจตุรรวมพล นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีเลขาธิการวุฒิสภา เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางปณิตตา สาทันไตรภพ) เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักทุกสำนักเป็นกรรมการ เพื่อมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบการดูแล และช่วยเหลือสมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น รวมถึงดำเนินการกำหนดการซักซ้อม ป้องกัน และระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นอย่างยิ่ง

ในการนี้ สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย จึงได้จัดโครงการซักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนเพื่อซักซ้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างความมั่นใจในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว สรุปได้ ดังนี้

๑. การฝึกอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและทดสอบการอพยพหนีไฟออกจากพื้นที่ของแต่ละสำนักไปยังจุดรวมพล บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีพิธีเปิดโครงการฯ ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยสำนักบริหารงานกลาง ได้เชิญสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ และบริษัท โกลแพ็บ จำกัด ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและเข้าระงับอัคคีภัย เช่น ชุดผจญเพลิง ถังออกซิเจน หน้ากากกันควัน และอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้ในการผจญเพลิง นอกจากนี้ มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ณ ห้องประชุม B๑ - ๑ ถึง B๑ - ๖ ชั้น B๑ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๑,๓๖๙ คน และบุคลากรสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากมีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และทำการทดสอบการอพยพหนีไฟออกจากพื้นที่ภายในสำนักโดยใช้เส้นทางหนีไฟ และมีการจับเวลาในการอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย โดยวิทยากรจากทีมฝึกอบรมและระงับอัคคีภัย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

พิธีเปิดโครงการซักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ และบริษัท โกลแพ็บ จำกัด






๒. การจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุอัคคีภัย ในวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีการซักซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารรัฐสภา โดยมีหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องร่วมทำการจำลองสถานการณ์ ได้แก่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพธิ์วชิรพยาบาล และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมในการซักซ้อมดังกล่าว โดยเป็นการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่สำนักกำกับและตรวจสอบ บริเวณกาดม้มน้ำร้อนภายในสำนัก และได้ดำเนินการตามแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ แล้วไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จนเพลิงได้ลุกลาม ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบทำการดึง Manual Pull Station ทำให้สัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm) ดังขึ้นซึ่งในขณะนั้นมีการประชุมวุฒิสภา จึงต้องทำการอพยพสมาชิกรัฐสภา และบุคลากรทุกคนออกจากอาคารรัฐสภาไปยังพื้นที่จุดรวมพลบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยที่การซักซ้อมได้มีการจำลองการฉีดน้ำ และมีการจำลองการช่วยเหลือผู้ติดค้างภายในอาคาร จำนวน ๒ คน ได้แก่ ผู้ติดค้างซึ่งได้รับการช่วยเหลือโดยทีมค้นหาออกมายังพื้นที่จุดรวมพลได้อย่างปลอดภัย และผู้ติดค้างซึ่งได้รับบาดเจ็บที่ขาไม่สามารถเคลื่อนย้ายโดยการเดินได้ จึงจำเป็นต้องทำการเคลื่อนย้ายโดยใช้รถกระเช้าและเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพธิ์เข้าช่วยเหลือ จากนั้นบุคลากรของสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา และทีมแพทย์ฉุกเฉินวชิรพยาบาลเข้าทำการช่วยเหลือและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล เมื่อสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว และมีการตรวจสอบรายชื่อผู้อพยพหนีไฟมายังจุดรวมพลครบทุกคนแล้ว ผู้อำนวยการวุฒิสภาสั่งยกเลิกสถานการณ์ เป็นอันสิ้นสุดการจำลองสถานการณ์ โดยมีลำดับเหตุการณ์ ดังนี้

/การจำลอง ...

การจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (บริเวณสำนักกำกับและตรวจสอบ) เจ้าหน้าที่สำนักกำกับและตรวจสอบพบเหตุเพลิงไหม้ จึงได้ทำการแจ้งหัวหน้าทีมฉุกเฉินประจำสำนักทราบ และรีบมาพื้นที่จุดเกิดเหตุ ทีมดับเพลิงประจำสำนักทำการระงับเพลิงที่ไหม้ และแจ้งให้ทีมอพยพทำการอพยพบุคลากรออกจากพื้นที่ของสำนักไปยังจุดรวมพล

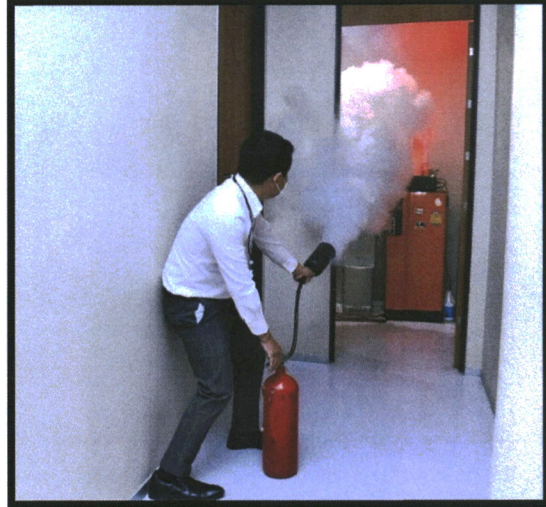

/การจำลอง ...



การจำลองสถานการณ์อพยพสมาชิกวุฒิสภาภายในห้องประชุมใหญ่สมาชิกวุฒิสภา โดยมีสมาชิกวุฒิสภา เลขานุการวุฒิสภา รองเลขานุการวุฒิสภา ร่วมจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหม้ในขณะที่มีการประชุมวุฒิสภา และซักซ้อมสมาชิกวุฒิสภา ในการอพยพออกจากห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาไปยังจุดรวมพล



การจัดตั้งกองอำนวยการฉุกเฉินวุฒิสภา ทำหน้าที่บริหารสถานการณ์วางแผนและสั่งการเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย โดยมีเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้อำนวยการฉุกเฉินวุฒิสภา และผู้อำนวยการสำนักที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่หน่วยปฏิบัติการ หน่วยอพยพ หน่วยจัดหา และสนับสนุน และหน่วยข้อมูลสื่อสารและประชาสัมพันธ์



หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการสั่งการทีมผจญเพลิงตำรวจรัฐสภาเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ และฉีดน้ำเพื่อระงับเพลิง

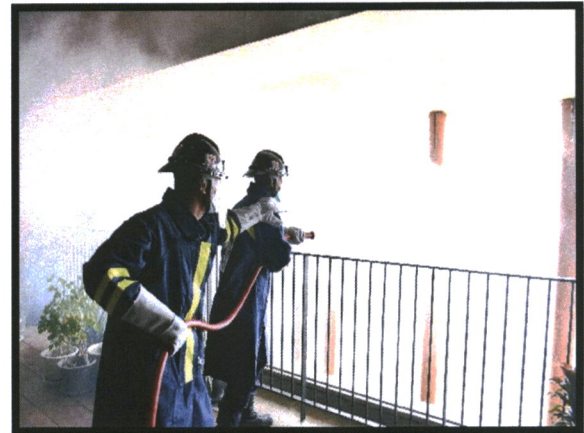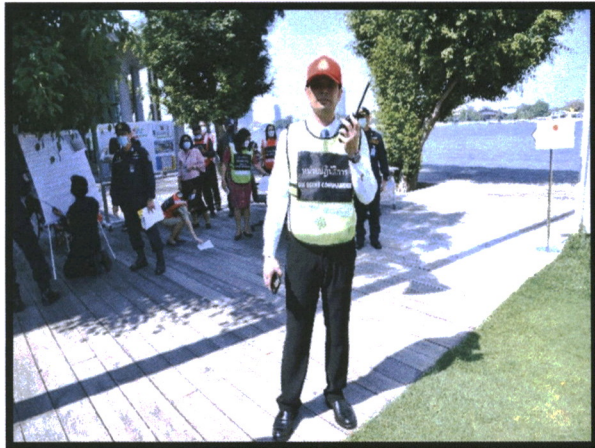



เมื่อสมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอพยพไปยังพื้นที่จัดรวมพลแล้วให้ทำการเช็คชื่อบุคลากรว่าครบหรือไม่ และทำการกรกรรายงานไปยังกองอำนวยการฉุกเฉินวุฒิสภา เพื่อทำการรวบรวมยอดจำนวนผู้อพยพ



/เมื่อไม่สามารถ ...

เมื่อไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ผู้อำนวยการฉุกเฉินวุฒิสภาสั่งการขอความช่วยเหลือและสนับสนุนรถดับเพลิง รถกระเช้า และเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ เข้าร่วมให้การช่วยเหลือและระงับเพลิง



การจำลองพบผู้สูญหายและติดค้างภายในอาคาร โดยทีมค้นหาได้รับแจ้งว่าพบผู้สูญหายแต่ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงต้องทำการเคลื่อนย้ายโดยใช้รถกระเช้า



การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และทีมแพทย์ฉุกเฉินวชิรพยาบาล ทำการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล



/เมื่อผู้อำนวยการ ...



เมื่อผู้อำนวยการฉุกเฉินวุฒิสภาได้รับรายงานจากหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว และทำการตรวจสอบรายชื่อผู้อพยพหนีไฟแล้วไม่พบผู้สูญหายจึงส่งยกเลิกสถานการณ์ เป็นอันจบการซักซ้อมและจำลองสถานการณ์



๓. สรุปผลการชักซ้อมและจำลองสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑) จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕ ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

๒) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดโครงการ

สำนักบริหารงานกลางได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดโครงการเป็นเงินจำนวน ๖๗,๘๓๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อได้ดำเนินการจัดโครงการเสร็จสิ้น มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดโครงการ เป็นเงินจำนวน ๖๖,๔๒๕ บาท (หกหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๓) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการชักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๓.๑ ด้านวิทยากร พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อวิทยากรในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๕๙ อยู่ในระดับดีมาก

๓.๒ ด้านเนื้อหาวิชา พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาก่อนเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ที่ ๓.๕๗ อยู่ในระดับปานกลาง และหลังเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ที่ ๔.๕๙ อยู่ในระดับดีมาก

๓.๓ ด้านการบริหารจัดการโครงการ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ คือ อยู่ในระดับดีมาก

๓.๔ ด้านความพึงพอใจในการจัดโครงการ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นที่ “โครงการชักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓

๓.๕ ด้านความคุ้มค่าของโครงการ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นที่ “โครงการชักซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” โดยมีผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการมีความคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓


๔) สรุปการจำลองสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ทำการชักซ้อมอพยพหนีไฟโดยเป็นการจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุอัคคีภัย และมีการสุ่มจับเวลาการอพยพหนีไฟภายในสำนักต่าง ๆ โดยทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในสำนักกำกับและตรวจสอบ และมีการอพยพบุคลากรทั้งหมดของสำนักงานฯ โดยใช้เส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพลบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมระยะเวลาในการชักซ้อมทั้งสิ้น ๒๒ นาที ๕๐ วินาที มีผู้ร่วมทำการชักซ้อมจำนวน ๑,๐๔๘ คน ทั้งนี้ ทุกสำนักใช้เวลาในการอพยพบุคลากรทั้งหมดไปยังจุดรวมพลทั้งสิ้น ๔ นาที ๕๙ วินาที ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการอพยพหนีไฟที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กำหนดส่งผลให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม

/อพยพหนีไฟ ...

อพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

ภาพที่ ๑๗ พิธีรับมอบหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเชื่อมั่นได้ว่า “วุฒิสภาต้องไม่เกิดอัคคีภัย พร้อมป้องกัน และไม่ประมาท”

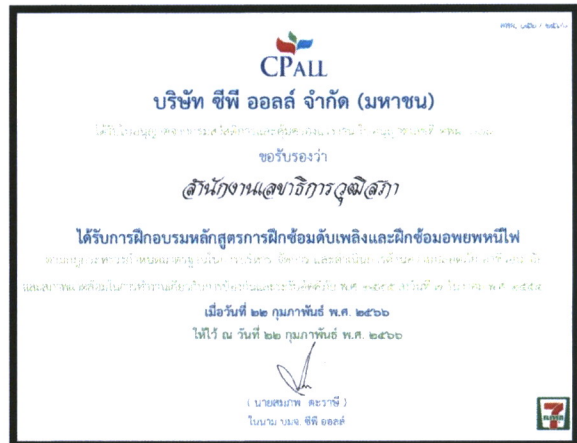

#### ๕) ข้อเสนอแนะในการซักซ้อมและจำลองสถานการณ์

ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ทำการสรุปผลการซักซ้อมและจำลองสถานการณ์ โดยมีนางปณิตตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานกรรมการ และมีผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากรทุกสำนัก และหน่วยงานภายนอกที่ร่วมทำการซักซ้อม ได้แก่ ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วชิรพยาบาล สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

/บุคลากร ...

### บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑. ควรจัดหาไฟฉายสำหรับผู้นำอพยพทุกสำนัก เพื่อใช้ในการอพยพเมื่อมีการตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการอพยพ

๒. ควรตรวจสอบไฟฉุกเฉินตามเส้นทางอพยพหนีไฟ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสะดวกในการดูแลผู้อพยพ

๓. ควรตรวจสอบ ปรับปรุง และทดสอบระบบเสียงตามสายให้ได้ยินทั่วทุกพื้นที่ของอาคารรัฐสภา

๔. ควรมีการกำหนดแนวทางในการสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น การสื่อสารโดยใช้วิทยุสื่อสาร เป็นต้น

๕. ควรให้มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม “เทคนิคผจญเพลิง” ซึ่งเป็นการฝึกอบรมด้านเทคนิคในการเข้าระงับอัคคีภัย จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อย่างน้อย ๔ รุ่น รุ่นละ ๒ คน ระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๕ ชั่วโมง/รุ่น ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

๖. เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น ควรจัดหาวิธีการแจ้งเตือนหรือประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เพิ่มเติม นอกจากการประกาศแจ้งเตือนตามสาย เช่น การส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน การใช้สัญญาณแสงกระพริบตามพื้นที่ต่าง ๆ เป็นต้น

๗. เส้นทางการอพยพออกจากอาคารบริเวณทางเข้า – ออก ชั้น ๑ (จุดช้าง) คับแคบเกินไป ทำให้เกิดการแออัดระหว่างทางออก จึงควรหาวิธีการจัดระเบียบบริเวณดังกล่าวเพื่อลดความแออัด

### หน่วยงานภายนอกที่ร่วมทำการซักซ้อม

๑. ควรจัดหาอุปกรณ์ เสื้อสัญญาณที่ใช้ในกองอำนาจการ โดยจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างสะดวก

๒. ควรจัดหาถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่เพิ่มเติมที่ไม่ทำให้เกิดฝุ่นผง สามารถดับไฟประเภท A, B, C, K ได้ และนำไปติดตั้งไว้เพิ่มเติม เพื่อควบคุมการดับเพลิงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓. ควรจัดหาชุดผจญเพลิงสำหรับทีมผจญเพลิงในอาคาร ประกอบด้วย ถุงมือ หมวกนิรภัย ชุดกันความร้อน และรองเท้านิรภัย

๔. ควรจัดทำป้ายแสดงจุดจอตลอดดับเพลิง จุดจอตรพยาบาล หรือหน่วยงานภายนอกที่มาทำการช่วยเหลือให้ชัดเจน

๕. ควรจัดหาประแจตัว F ไว้ในตู้ดับเพลิงเพื่อใช้ในการขันเปิดวาล์วน้ำได้อย่างรวดเร็ว

๖. ให้ติดป้ายแสดงสัญญาณ วิธีการใช้งานอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ตรงกับชนิดของอุปกรณ์ และมีข้อความแสดงวิธีการใช้งาน

๗. ควรจัดกิจกรรม ๕ ส. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

๘. ควรมีการสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยง จุดอับต่าง ๆ ที่อาจเกิดเพลิงไหม้ และอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างสม่ำเสมอ

/๘. ควรกำหนด ...

๙. ควรกำหนดเส้นทางรถเข้า - ออกของรถพยาบาลไว้โดยเฉพาะ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการขนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ

๑๐. ควรจัดพื้นที่ในการดูแลผู้บาดเจ็บตามอาการความรุนแรงสีแดง สีส้ม และสีเขียว ให้ชัดเจนที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ทำการสรุปผลการซักซ้อมและจำลองสถานการณ์ เพื่อนำข้อมูลไว้ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการทำงานต่อไป

