


รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการตรวจสอบ หมายเลขถัง .....	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. มาตรฐานแรงดันตัน เข็มจะต้องอยู่ที่สีเขียว	/	/	/	/	/							
๒. คันบีบให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก	/	/	/	/	/							
๓. สายฉีด และหัวฉีด ต้องอยู่ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือแตกกลาย	/	/	/	/	/							
๔. สภาพถังต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อน หรือรั่วซึม	/	/	/	/	/							
๕. บริเวณจุดติดตั้งถังดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง	/	/	/	/	/							
ผู้ตรวจสอบ : ส.อ.ยรรยง โสรรัตน์/นายวิราชินทร์ บุญเมือง	๓๑	๓๐	๒๙	๓๑	๒๘							
วันที่ตรวจสอบ												

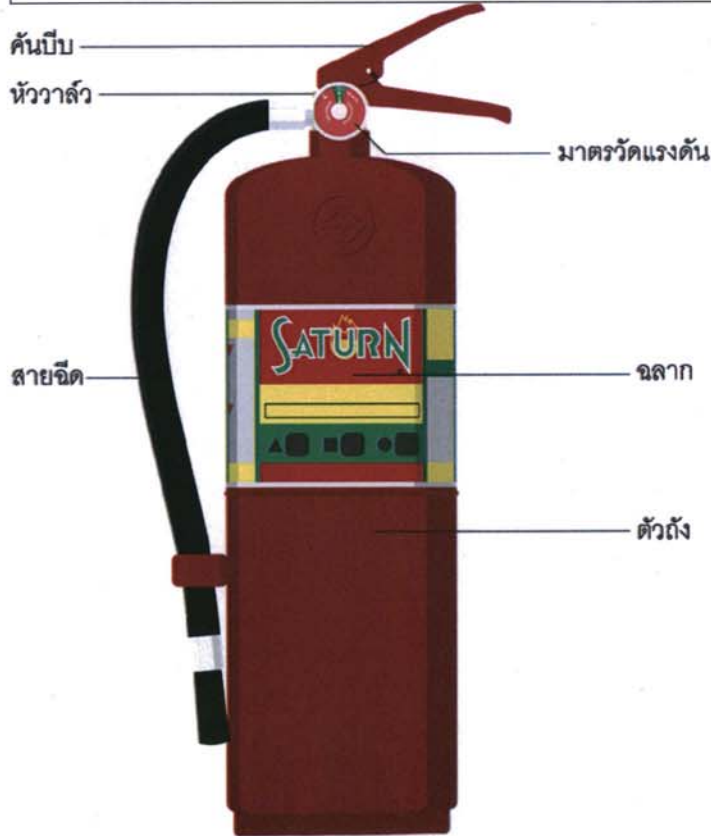

๙๐  
 (นางสงศรี แสงดวง)  
 คณะทำงานและเลขานุการ  
 ผู้จัดทำ  
 ๑๐/...../๒๕๖๖

๑๐  
 (ยรรยง โสรรัตน์)  
 หัวหน้าคณะทำงาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 ผู้ตรวจสอบ  
 ๑๐/...../๒๕๖๖

(นายเจษฎา ชำนาญป่า)  
 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 ผู้อนุมัติ  
 ๑๐/...../๒๕๖๖